

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **123**/BXD-KHCN

V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày **26** tháng **4** năm **2013**

Kính gửi: Công ty TNHH KT GAS Phúc Sang Minh

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 10/CV-VP/2013 ngày 11/3/2013 của Công ty TNHH KT GAS Phúc Sang Minh (TP. Hồ Chí Minh) về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, tại Mục 4.15. QCVN 06:2010/BXD quy định: “...trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy” và Mục 4.22. quy định: “Không cho phép bố trí các kênh, giằng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi – khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1.”


Về kiến nghị của Quý Công ty cho dự án “Thảo Điền Pearl – Tổ hợp căn hộ siêu thị thương mại dịch vụ phường Thảo Điền” về việc giảm bớt các yêu cầu quy định tại Điều 4.15 và Điều 4.22 của QCVN 06:2010/BXD, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ xây dựng chỉ chấp thuận khi Quý Công ty có luận chứng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế để đảm bảo an toàn PCCC và phòng nổ cho công trình. Luận chứng này phải được sự thẩm duyệt chấp thuận của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đề Quý Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

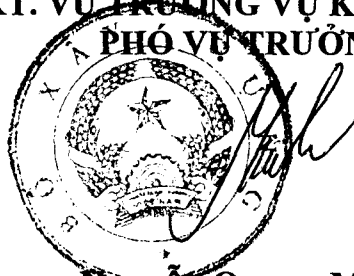

Nguyễn Quang Minh